


借(通)用件登记
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

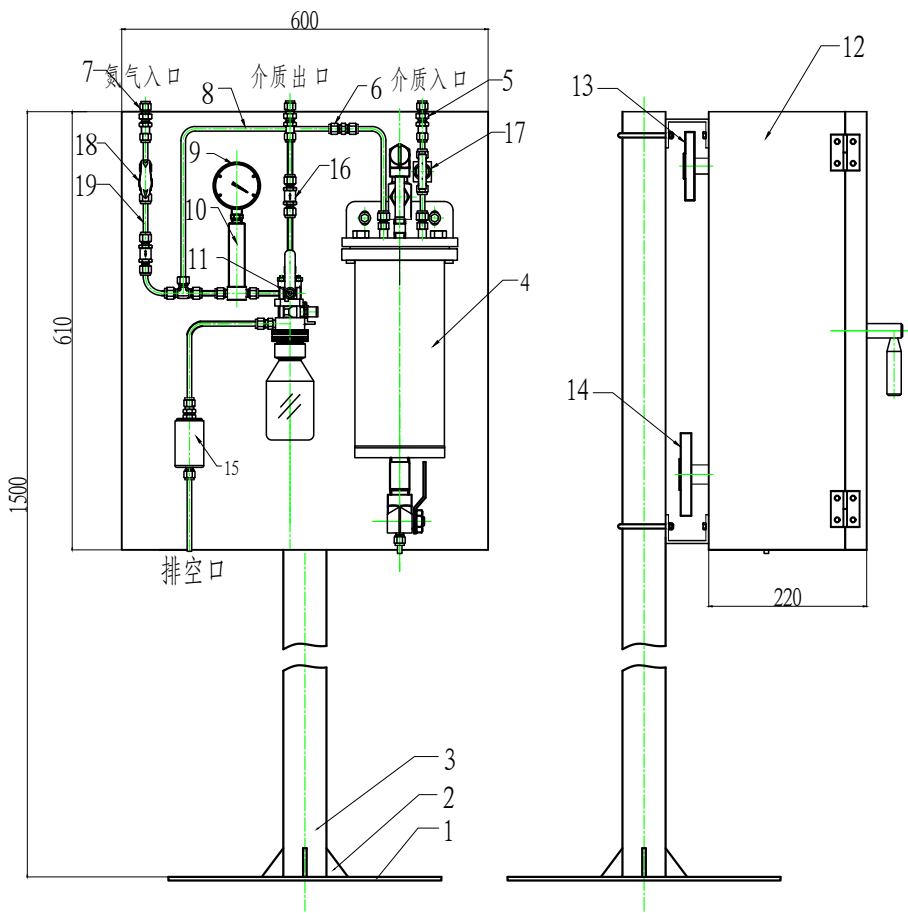

技术要求

- 1.设计、制造、满足《江苏索普化工股份有限公司,关于取样点增加密闭取样器的相关参数说明》中的要求。
- 2.取样器压力等级为600LB,温度220°C
- 3.共2台。

19	1/4"Tube管	壁厚0.35INCH	316	按需	山特维克
18	整体直通球阀	QZT1-SK-4	316L	1	
17	整体式针形阀	JZT1-SK-4	ZR702	1	
16	单向阀	CKVA1-SK-4	HC-276	2	世伟洛克
15	吸附罐	Φ54x120	316L	1	
14	锁母	M30*1.5	304	2	
	承插焊法兰	DN20/CL150RF	304	1	HG/T20615-2009
	短节	DN20	304	1	
	内螺纹弯通	LW8-12	304	1	
	内螺纹三通球阀	Q14F-12/R	304	1	
13	承插焊法兰	DN15/CL150RF	304	1	HG/T20615-2009
	短节	DN15	304	1	
	锁母	M24*1.5	304	2	
	内外螺纹角式截止阀	JFT1-FM-8	304	1	
	采样箱	600*610*220板厚2.0mm	304	1	
11	采样口转换接头(含取样瓶)	500ML,镀膜,透明	玻璃	1	蜀牛
	MVD双针取样组合球阀		ZR702	1	
10	温度计保护套管		ZR702	1	
9	温度计	WSS-3131	316L/ZR702	1	常州鹏程
8	1/4"Tube管	壁厚0.35INCH	ZR702	按需	美国华昌
7	直通穿板接头	SK61-4	316L	1	
6	直通中间接头	SK6-4	ZR702	1	
5	直通穿板接头	SK61-4	ZR702	3	
4	冷却器	Φ125*300	ZR702/316L	1	管程ZR702/壳程316SS
3	立柱		304	1	Φ60*3*1500
2	加强筋板		304	4	
1	固定底板		304	1	350*350*6
序号	名 称	型 号	材 质	数 量	备 注

密闭式取样系统装置						图 样 标 记 数量 重量 比例							
										共 张 第 张			
										材料:Zr702			
										江苏索普化工股份有限公司			
标记	处数	更改文件号	签字	日期									
设计			标准化										
绘图			审定										
审核													
工艺			日期										